





高新技术企业/专精特新企业
专业的高温加热制造工厂 (-100~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位
ISO45001:职业健康管理体系认证
ISO14001:环境管理体系认证
ISO9001:质量管理体系认证
欧盟CE产品认证



咨询电话
400-668-1868
+86 379-69936789

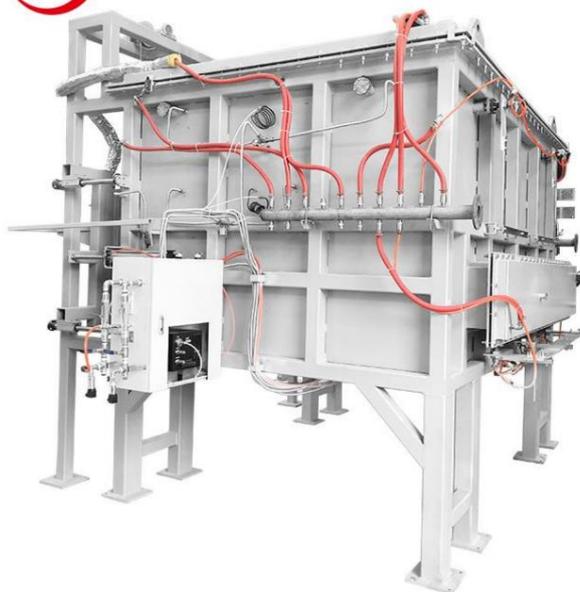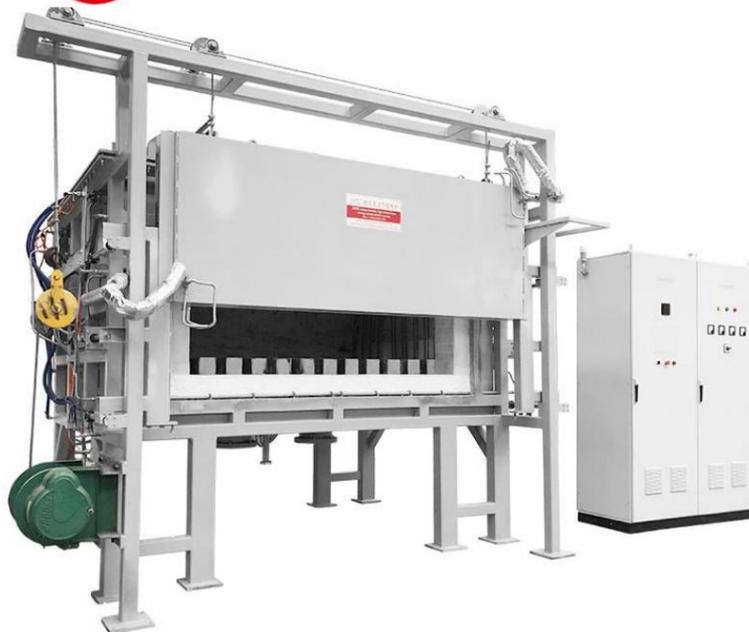

站:www.gwdl.com邮箱:wq@gwdl.com联系方式:0379-69936789地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号总站:

www.gwdl.com邮箱:wq@gwdl.com联系方式:0379-69936789地址:河南省洛阳市

涧西区科技工业园兴业一路1号河南省洛阳市涧西区科技产业园



高新技术企业/专精特新企业
专业的高温加热制造工厂 (-100~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位
ISO45001:职业健康管理体系认证
ISO14001:环境管理体系认证
ISO9001:质量管理体系认证
欧盟CE产品认证



咨询电话
400-668-1868
+86 379-69936789

洛阳炬星窑炉有限公司

温度1600泡沫电炉配置详情

序号	项 目	名称	规格型号	
1	炉 体	二层外 壳	6#钢板+加工+升降位置定位+锁紧+顶部水冷密封	
2		机械部 分	轨道,炉体连接,方向	
3		辅助件4	控制柜旧件	++
新				kP柜,IP54防护等级
5	电 器	使用	老炉子旧件新用(外壳整改、电控整改;炉膛重装、水冷电极和电缆电线调整后的铜铝排、接线端子等)	
6		温控仪 表	宇电2套,上部+底部	
7		超温报 警	超温报警2套	
8		温度通 讯转换	温度自动转换西门子芯片	
9		变压器电 装附	3台变压器,每台90kw总计270kw	
10		件	铜牌、铝牌、铜接线端子	
11		热电偶器	钨钼热电偶	
12		扑通导 线	重庆大正	
13	电压表	15	数显安东代工	
14	互感器	17	数显安东代工	
15	电缆	快熔交	0.5s 正泰	
16	流接		洛阳一览(柜间连线)、根据现场安装实际用量	
17			300A茗熔	
18	触接		正泰300A	
19	皮肤细胞		调功器450A	
20	PLC		西门子s7-200	

主站:www.gwdl.com邮箱:wgq@gwdl.com联系方式:0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

主站: www.gwdl.com电子邮箱: wgq@gwdl.com联系电话: 0379-69936789

地址:河南省洛阳市建西区科技产业园兴业一路1号

省



21	可视屏软件编		10寸					
22	程		人工					
23	轴流风		通风窗					
24	机		D150					
25	压差仪进气阀		星仪					
26	门与流量计	D22、流量包含各两个、电磁阀等						
27	排气口含氧量	电磁阀+点火装置						
28	传感器	上海英盛						
29	胶木板左右发	电装						
30	热元件	钨杆/钼杆						
31	下部发热元件	钨杆/钼杆						
32	棒具辅材	发热体接线辅材						
33		柜内、线排、线槽等辅助材料等等						
34	耐火结构 耐火砖 轻质 标砖纯度 99.47%	名称	长宽厚比重		数量	损 耗	重量	
35		两侧	1.9	0.7	0.23 1700 2 1.2			1248.07
36		底部	1.9	1.5	0.23 1700 1 1.2			1337.22
37		后墙	1.72	0.7	0.23 1700 1 1.2			564.917
38		炉顶	1.9	1.72	0.23 1700 1 1.2			1533.35
39		炉门	1.7	1	0.114 1700 1 1.2			395.352
40		炉口	1.7	1	0.23 1700 0.4 1.2			319.056
41		棒塞	0.114 0.114	0.065	1700 42 1.2			72.3773
42	高1800纤	1800度陶瓷纤维板 (KG)						

 主站:www.gwdl.com邮箱:wgq@gwdl.com联系方式:0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

 主站: www.gwdl.com电子邮箱: wgq@gwdl.com联系电话: 0379-69936789

地址:河南省洛阳市建西区科技产业园兴业一路1号

省



高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂 (-100~2600°C)

43	温 节 能 炉 膛	维耐材	名称	长宽厚比重			数量	损 耗	重量
44			两侧	1.9	0.7	0.1	450	2 1.2	143.64
45			底部	1.9	1.5	0.1	450	1 1.2	153.9
46			后墙	1.72	0.7	0.1	450	1 1.2	65.016
47			炉顶	1.9	1.72	0.1	450	1 1.2	176.472
48			炉门	1.7	1	0.1	450	1 1.2	91.8
49			炉口	1.2	0.23	0.2	450	1 1.2	29.808
50			三层氧化铝纤维板	重量是内层的0.8倍					
51	结构保温棉	1350 KDFIBER							
52	结构地毯	1550 KDFIBER							
53	炉门升降机构	1							
54	升降	电梯控制制	一套						
55	系 系统	电机+起重机+变频器+机械等							
56	物 料 进 出 系 系统								

主站:www.gwdl.com邮箱:wqq@gwdl.com联系方式:0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

主站: www.gwdl.com电子邮箱: wqq@gwdl.com联系电话: 0379-69936789

地址:河南省洛阳市建西区科技产业园兴业一路1号

省